


# Примерная электрическая схема подключения электроприводов ЭП4 с электронным блоком управления серии Э14Z

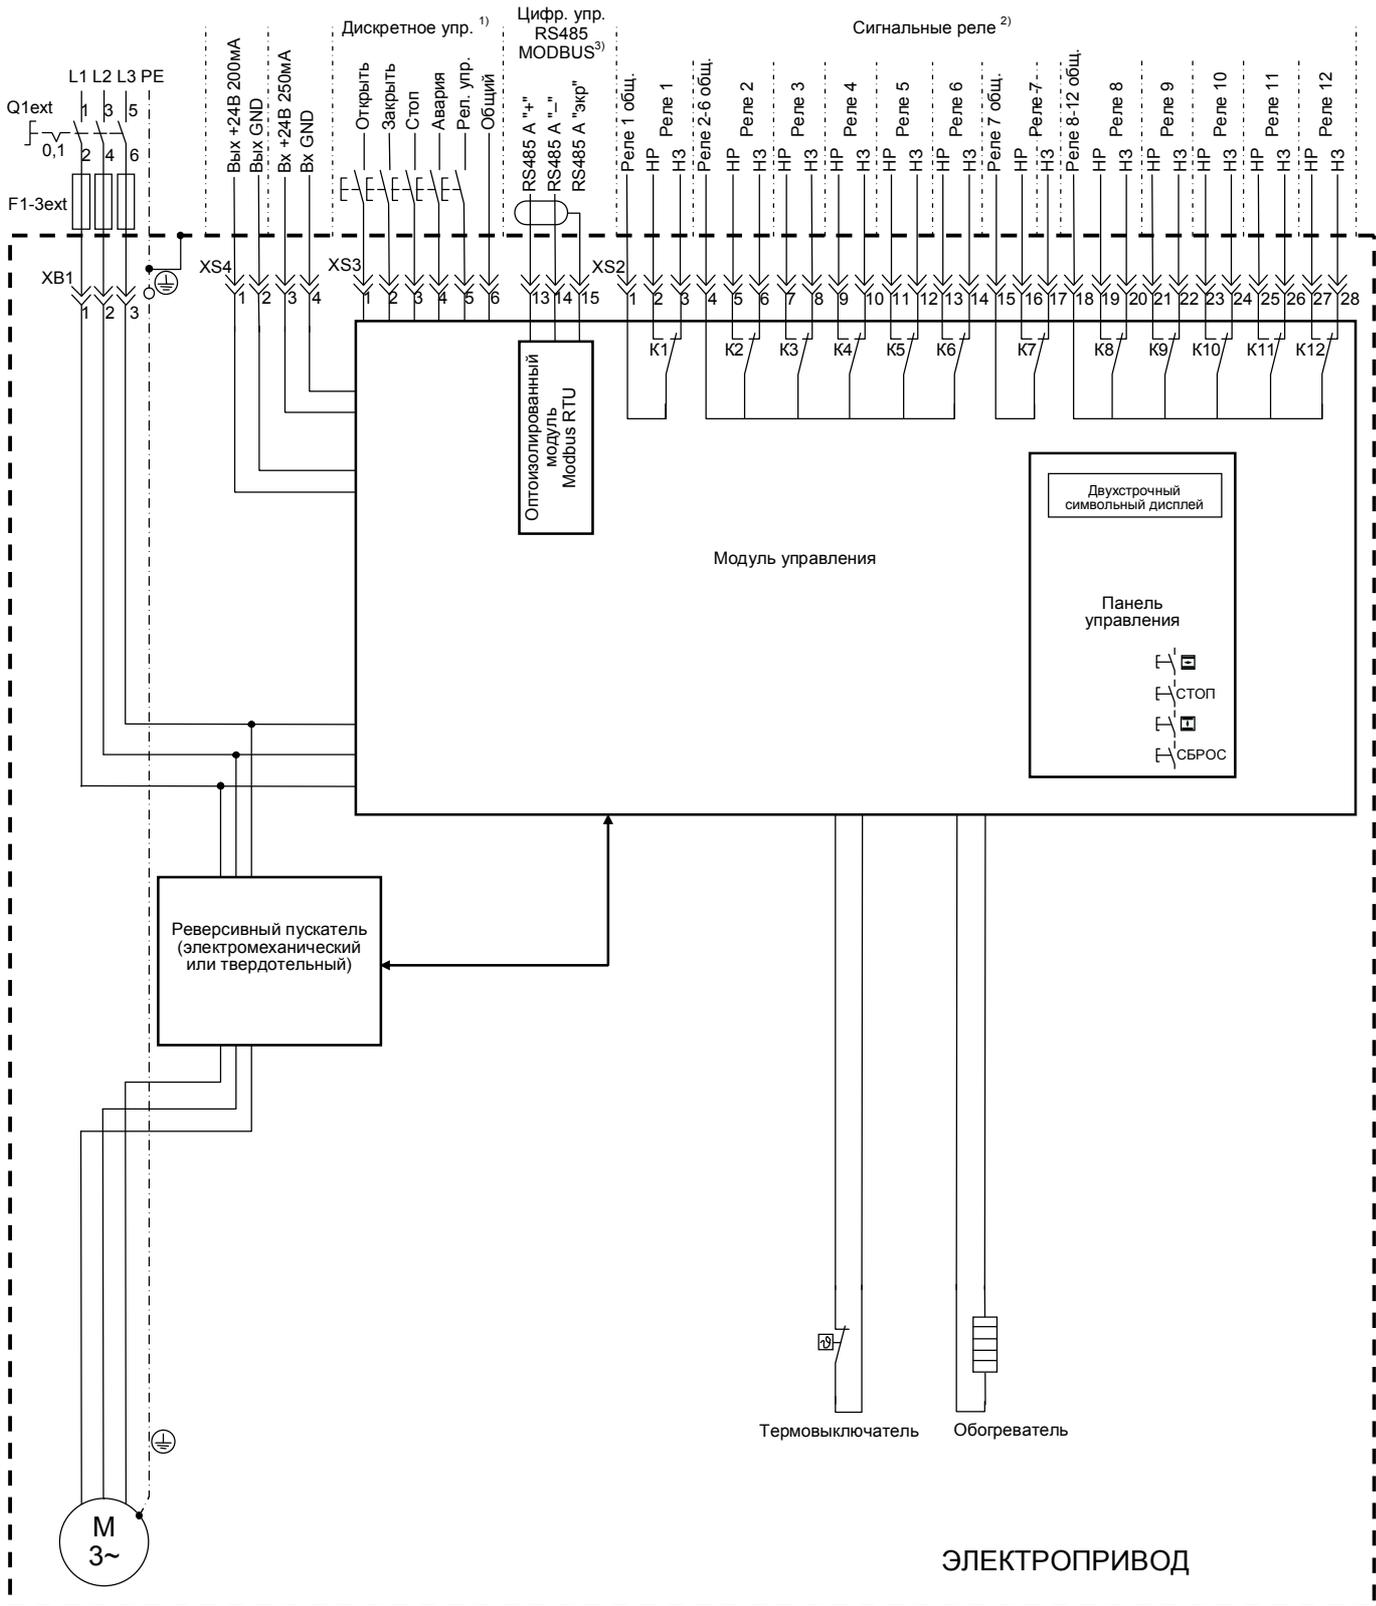

**Примечания:**

- 1 Назначение входов дискретного управления определяется настройками в меню привода.
- 2 Назначение сигнальных реле определяется настройками в меню привода.
- 3 Максимальная длина кабеля подключения цифрового управления (интерфейс RS485, протокол обмена MODBUS RTU) к приводу составляет 1200 м.

**Примерная электрическая схема подключения электроприводов ЭП4 с электронным блоком управления серии Э14Z**

Подключение цифрового управления приводом посредством интерфейса RS485, протокол обмена MODBUS RTU

