


# Примерная электрическая схема подключения электроприводов ЭПН с электронным блоком управления серии ВЭ14

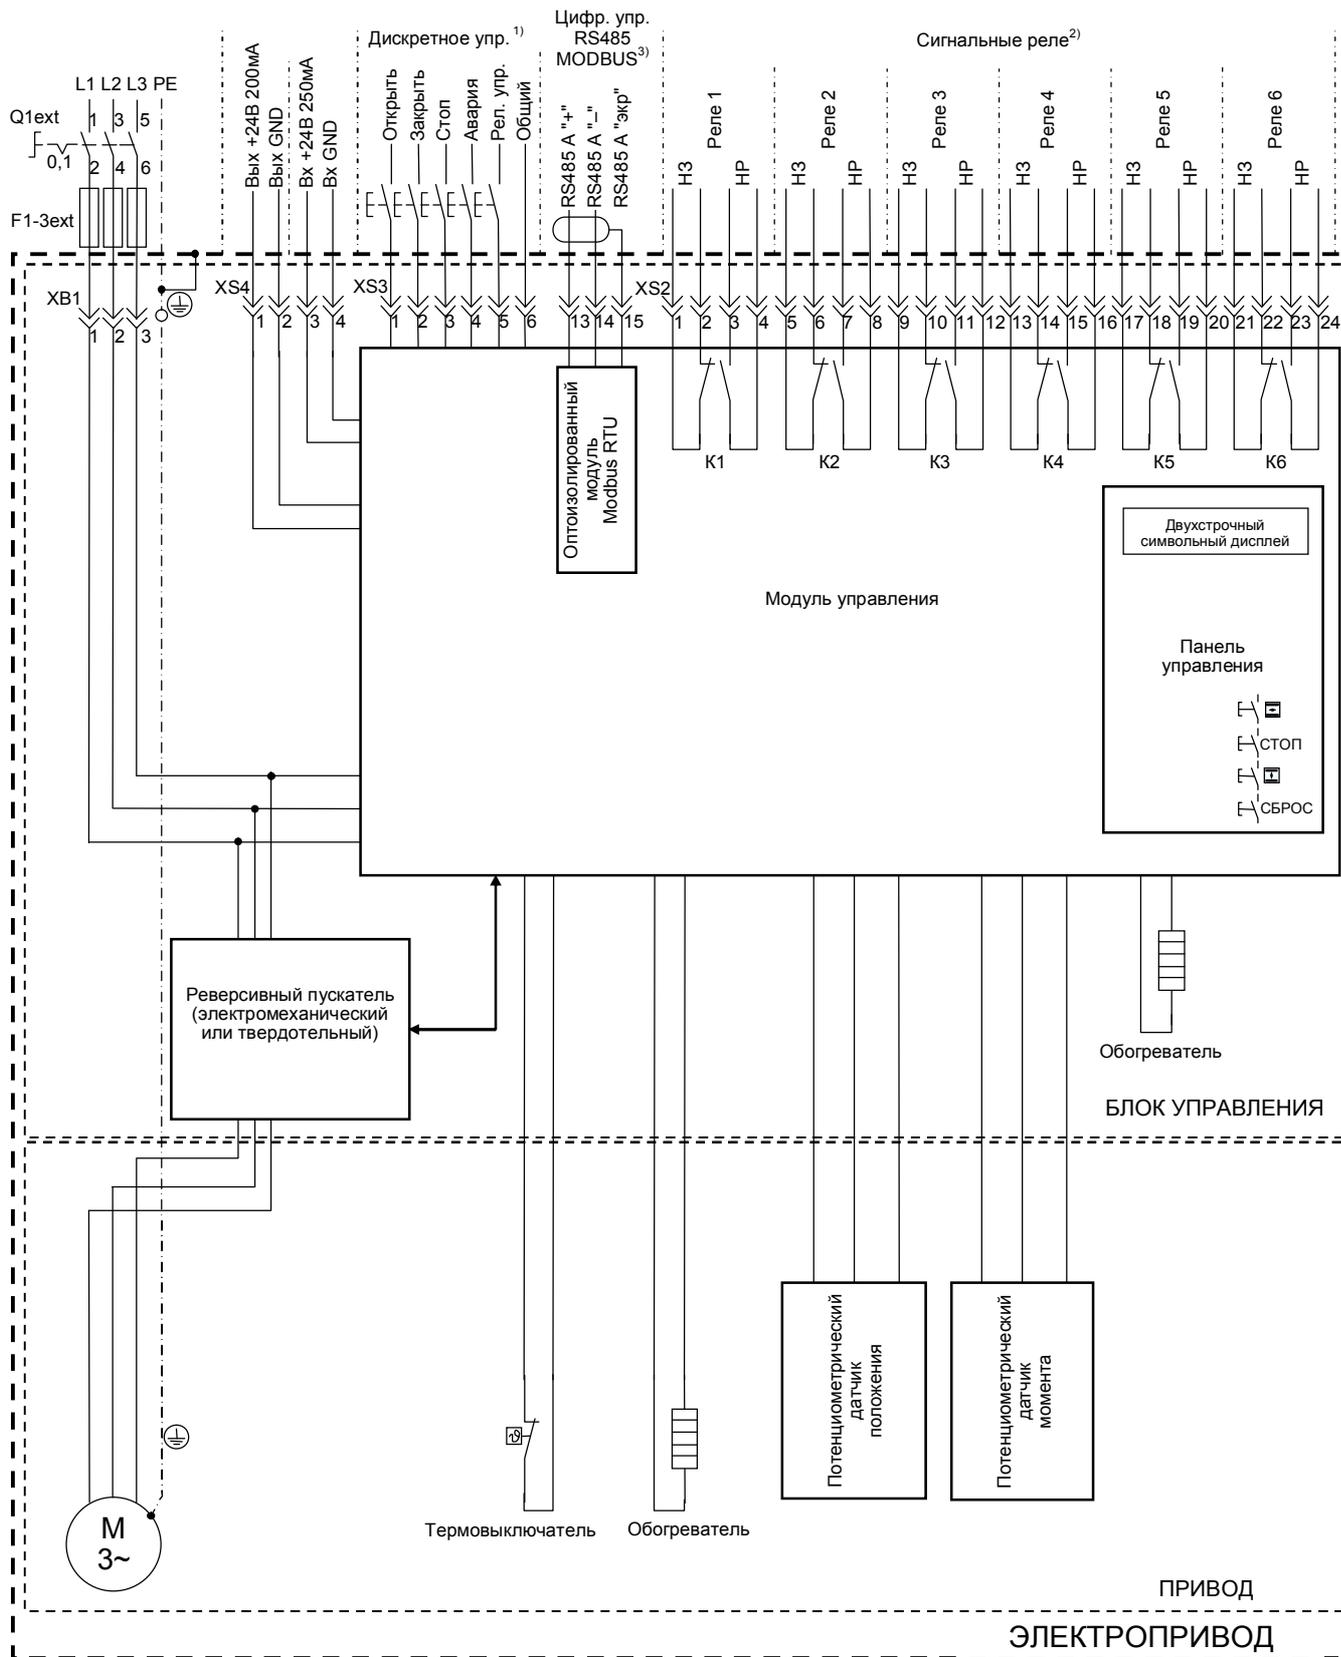

**Примечания:**

- 1 Назначение входов дискретного управления определяется настройками в меню привода (ВИМУ).
- 2 Назначение сигнальных реле определяется настройками в меню привода (ВИМУ).
- 3 Максимальная длина кабеля подключения цифрового управления (интерфейс RS485, протокол обмена MODBUS RTU) к приводу (ВИМУ) составляет 1000 м.

**Примерная электрическая схема подключения электроприводов ЭПН с электронным блоком управления серии ВЭ14**

Подключение цифрового управления приводом посредством интерфейса RS485, протокол обмена MODBUS RTU

